

**Rapport annuel relatif
au Prix et la Qualité du
Service
Public de l'Assainissement
Collectif**

de

BOSC-LE-HARD

Exercice 2014

Présenté conformément à l'article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et
au décret du 2 mai 2007.

Table des matières

Tableau récapitulatif des indicateurs	Erreur ! Signet non défini.
1. Caractérisation technique du service.....	6
1.1 Organisation du service	6
1.2 Conditions d'exploitation du service.....	6
1.3 Estimation de la population desservie (D201.0).....	6
1.4 Nombre d'abonnés	6
Le montant de l'assiette de la redevance et le nombre d'habitant sont des données essentielles au RPQS ; ces bases sont primordiales dans la renégociation du nouveau contrat de Délégation de Service Public d'assainissement collectif que la collectivité met en place, l'actuel contrat arrivant à échéance en juillet 2015.....	7
2. Présentation du système d'assainissement	8
2.1 Linéaire de réseaux.....	8
2.2 Points de déversement au milieu naturel.....	8
2.3 Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées (indicateur descriptif D202.0)	8
2.5 La station d'épuration	9
2.6 Prescriptions de rejet de la station d'épuration.....	10
2.7 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (indicateur descriptif D203.0).....	10
2.8 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (indicateur de performance P201.1).....	10
2.9 Détail des imports et exports d'effluents	10
2.10 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P.202.2).....	11
2.11 Conformité de la collecte des effluents (P203.3).....	12
2.13 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3).....	13
2.14 Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3).....	13
2.15 Le curage du réseau et des ouvrages.....	13
3. Tarification de l'assainissement et recettes du service	15
3.1 Fixation des tarifs en vigueur	15
La part communale du tarif du service d'assainissement collectif sont fixés par délibération du conseil municipal.....	15
La dernière délibération prise par le conseil date du 10 janvier 2011 et fixe le tarif annuel de l'abonnement à 16€ (HT) et le prix de la consommation à 1.38€/m ³ (HT).	15
3.5 Recettes d'exploitation du service.....	17
4. Indicateurs de performance.....	18
4.1 Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0).....	18
4.2 Taux de réclamations (P258.1)	18
4.3 Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0)	18
4.4 Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire.....	19
4.5 Etat de la dette du service.....	19

Indicateurs applicables en assainissement non collectif à fournir dans le cadre du SISPEA

Récapitulatif des indicateurs applicables en assainissement collectif à fournir dans le cadre de l'observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement. Cette liste ainsi que les précisions s'y rapportant sont issues du site de l'observatoire :

<http://www.services.eaufrance.fr/>

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES


Référence	Nature	Valeur
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif Le nombre d'habitants desservis correspond à la population disposant d'un accès ou pouvant accéder au réseau d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une partie de l'année seulement.	1526
D202.0	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées Cet indicateur recense le nombre d'autorisations de rejets d'effluents non domestiques dans le réseau délivrées par la collectivité qui gère le service d'assainissement.	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les stations d'épuration	0
D204.0	Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³ Le prix au m ³ est calculé pour une consommation annuelle de 120 m ³ (référence INSEE). Fixé par les organismes publics, le prix dépend notamment de la nature et de la sensibilité du milieu récepteur, des conditions géographiques, de la densité de population, du niveau de service choisi, de la politique de renouvellement du service, des investissements réalisés et de leur financement. Bon à savoir : ce prix intègre toutes les composantes du service rendu (collecte, transport, dépollution) ainsi que la redevance modernisation des réseaux de collecte de l'agence de l'eau et, le cas échéant, celle des Voies Navigables de France (rejet en rivière), ainsi que la TVA.	3.05€/m ³

INDICATEURS DE PERFORMANCES

Référence	Nature	Valeur
P201.1	<p>Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées</p> <p>Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau d'assainissement, par rapport au nombre d'abonnés résident en zone d'assainissement collectif.</p> <p>Bon à savoir : si le zonage d'assainissement collectif n'a pas été établi par la collectivité cet indicateur n'est pas calculable. Un indicateur inférieur à 100% indique que le service d'assainissement n'a pas achevé la desserte par réseau de toute sa zone d'assainissement collectif.</p>	0
P202.2	<p>Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées</p> <p>Cet indicateur évalue sur une échelle de 0 à 100, à la fois le niveau de connaissance du réseau et des branchements et l'existence d'une politique de renouvellement pluriannuelle du service d'assainissement.</p> <p>Bon à savoir : la mise à jour annuelle du plan des réseaux est une condition nécessaire à l'obtention d'un total de point supérieur ou égal à 20.</p>	15
P203.3	<p>Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l'application de la directive ERU</p> <p>Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au regard des dispositions réglementaires issues de la directive européenne ERU.</p> <p>Bon à savoir : cet indicateur résulte des conformités des seuls réseaux de collecte du service (y compris ceux se déversant dans une station d'épuration non gérée par le service de l'assainissement) générant plus de 2 000 équivalents-habitants de Charge Brute de Pollution Organique charge (CBPO), pondérés avec cette même CBPO.</p>	100%
P204.3	<p>Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l'application de la directive ERU</p> <p>Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions réglementaires issues de la directive européenne ERU.</p> <p>Bon à savoir : cet indicateur résulte des conformités des seules stations d'épurations du service de plus de 2 000 équivalents-habitants de capacité de traitement, pondérées avec la Charge Brute de Pollution Organique (CBPO).</p>	100%
P205.3	<p>Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l'application de la directive ERU</p> <p>Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions réglementaires issues de la directive européenne ERU.</p> <p>Bon à savoir : cet indicateur résulte des conformités des seules stations d'épurations du service de plus de 2 000 équivalents-habitants de capacité de traitement, pondérées avec la Charge Brute de Pollution Organique (CBPO).</p>	100%

P206.3	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation Cet indicateur mesure le pourcentage la part des boues de boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation. Bon à savoir : les filières de traitement et/ou de valorisation ces boues peuvent être la valorisation agricole, le compostage, l'incinération, la gazéification et la décharge agréée.	0
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à un fonds de solidarité, notamment au fonds de solidarité logement géré par les conseils généraux dans le cadre de l'aide aux personnes défavorisées. Bon à savoir : exprimé en €/m ³ , il représente la part de la solidarité aux abonnés les plus démunis, dans le prix de l'assainissement.	0

I. Caractérisation technique du service



1.1 Organisation du service

Le service de l'Assainissement collectif se compose uniquement de la commune de Bosc-Le-Hard. Les eaux usées collectées sont traitées par la station communale.

Les missions du service sont ;

- ✓ L'application du règlement d'assainissement
- ✓ La gestion des abonnés (accueil des usagers, facturation, traitement des doléances)
- ✓ La surveillance et l'entretien en continu des installations de collecte
- ✓ le traitement par la dépollution des eaux usées en contrôlant la conformité des rejets
- ✓ l'évacuation des boues produites,
- ✓ la gestion du patrimoine par la réhabilitation de certains ouvrages de collecte.

Les compétences du service sont

- ✓ la collecte
- ✓ le transport
- ✓ la dépollution
- ✓ le contrôle du raccordement
- ✓ l'élimination des boues et autres substances produites.

1.2 Conditions d'exploitation du service

Le service est exploité en délégation de services publics par affermage.

Le délégataire est la Compagnie Fermière de Services Publics en vertu d'un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 1^{er} Juillet 2003.

La durée du contrat est de 12 ans. Il prendra fin le 30 Juin 2015.

Un avenant à ce contrat a pris effet le 01/09/2011 pour la prise en charge de la nouvelle station d'épuration. Aussi prend-t-il en compte une actualisation tarifaire et une nouvelle indexation, ainsi que de nouvelles modalités de reversement de la part collectivité, de même qu'une cartographie informatisée des opérations de curage.

1.3 Estimation de la population desservie (D201.0)


Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d'assainissement collectif dessert 1 526 habitants au 31/12/2014.

1.4 Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert 529 abonnés au 31/12/2014. Il desservait 530 abonnés au 31/12/2013 (-0.2%).

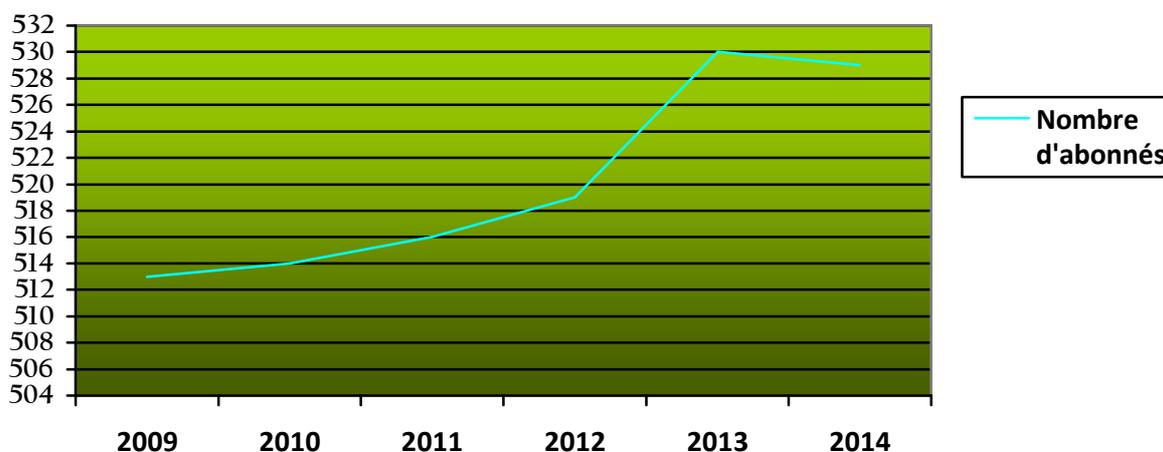

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 29.56 abonnés/km au 31/12/2014. (29.66 abonnés/km au 31/12/2013).

1.5 La gestion clientèle

	2013	2014	variation
Nombre d'interventions avec déplacements chez le client	31	7	-77.4%
Nombre annuel de demandes d'abonnement	72	59	-18.1%
Taux de mutation	13.8%	11.3%	-18.1%

1.6 Volumes facturés

	Exercice 2013	Exercice 2014	Variation en %
Nombre d'habitants	1 511	1526	1.0%
Nombre d'abonnés	530	529	-0.2%
Assiette de la redevance (m ³)	42 457	43 302	2.0%

Le montant de l'assiette de la redevance et le nombre d'habitant sont des données essentielles au RPQS ; ces bases sont primordiales dans la renégociation du nouveau contrat de Délégation de Service Public d'assainissement collectif que la collectivité met en place, l'actuel contrat arrivant à échéance en juillet 2015.

2. Présentation du système d'assainissement



2.1 Linéaire de réseaux

Les caractéristiques du réseau de collecte des eaux usées par système d'assainissement Réseaux appartenant à la commune de Bosc le Hard :

	Exercice 2013	Exercice 2014	Variation en %
Longueur totale du réseau en km	15.7	15.9	1.3%
Canalisations gravitaires en ml	15 466	15 638	1.1%
-Dont réseau séparatif eaux usées en ml (séparatif)	8 824	8 991	1.9%
-Dont réseau unitaire en ml	478	479	0.2%
-Dont pluvial en ml (séparatif)	6 164	6 168	0.1%
Canalisations de refoulement en ml	257	257	0 %
-Dont Eaux usées en ml (séparatif)	257	257	0%
Réseau unitaire en ml	0	0	0%

2.2 Points de déversement au milieu naturel

Les ouvrages annexes du système d'assainissement :

	Exercice 2013	Exercice 2014	Variation en %
Nombre de bouches d'égouts, grilles avaloirs	74	74	0%
Nombre de regards	218	321	47.2%
Nombre de déversoirs d'orage	0	4	100%

2.3 Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées (indicateur descriptif D202.0)

Aucun établissement du territoire de la commune de Bosc le Hard n'est concerné par l'obligation de signer une autorisation¹ de déversement d'effluents industriels au réseau de collecte.

¹ Document signé par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de

2.4 Ouvrages pour la maîtrise des rejets au milieu naturel

Bassin tampon	0
Bassin d'orage	0

2.5 La station d'épuration

Le service gère 1 Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assure le traitement des eaux usées et un poste de refoulement.

La station d'épuration construite à Bosc-Le-Hard est une station de type boues activées en aération prolongée, avec filtres plantés de roseaux.

Pour information, il existe différents types de stations d'épuration :

- traitement simple (physique ou physico-biologique) : décanteur digesteur, décantation statique, séparation lamellaire, micro-station,
- traitement physico-chimique : avec décantation statique, avec décantation lamellaire, avec flottation,
- traitement biologique : boues activées, lagunage naturel, lagunage aéré, lit bactérien à ruissellement, disques biologiques, biofiltres, filtre planté, filtre enterré, filtre à sable, fosse toutes eaux.

Les données équivalents-habitants (EH), DBO5, débit et le type de station sont définies dans le dossier constructeur et dans les rapports de visite du Service d'Assistance d'Assainissement du Conseil Général (SATESE).

Année de construction	Capacité nominale organique	Débit de référence	Type de traitement	Exutoire	Code SANDRE
2011	135 kg DBO5/j	511 m ³ /j	Boue activée	Infiltration / débordement vers le Chasse Fêtu	037612501000

L'estimation du taux de charge organique de la station² est de 33%

Cette estimation nous permet d'avoir une vision sur la capacité épuratoire globale de la station.

Et nous permet de savoir que nous avons une marge de 67% de capacité.


Un équivalent habitant correspond à 60 g/DBO5/jour.

De par les 33% de taux de charge, nous estimons que nous avons une marge de 1500 Equivalent Habitant environ.

Le schéma des entrées et sorties des eaux usées sur la commune.

¹ l'article L1331-10 du Code de la Santé Publique.

² A partir de l'estimation de la population desservie, de l'estimation des charges polluantes rejetées par les éventuels industriels et des données d'autosurveillance

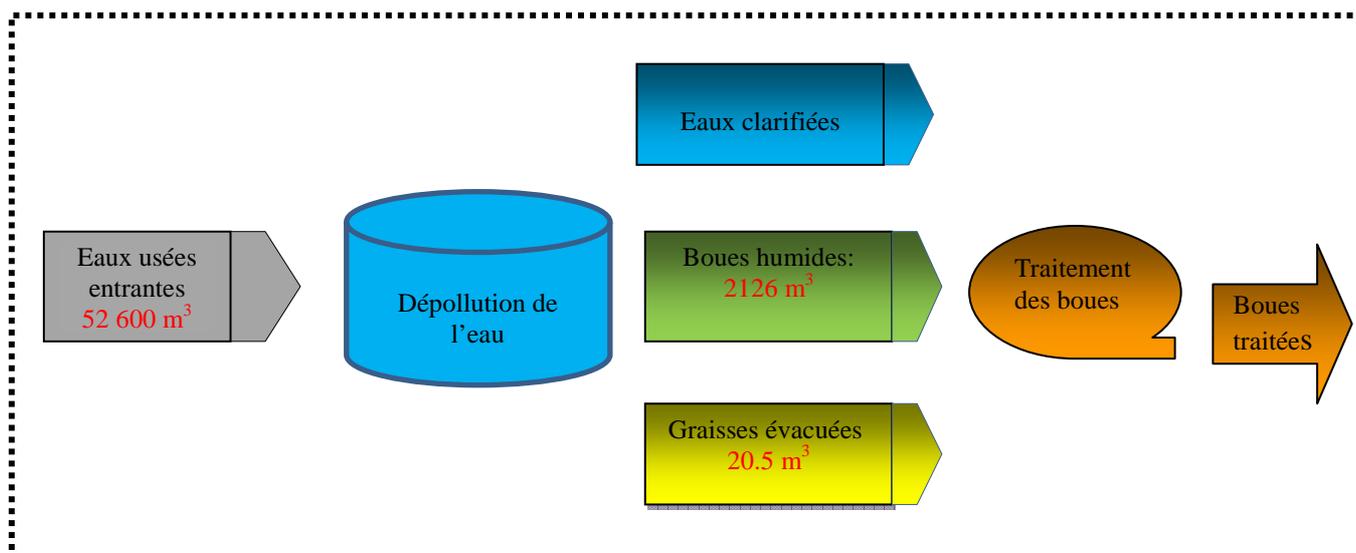

2.6 Prescriptions de rejet de la station d'épuration

Les prescriptions de rejets ci-après sont issues de la déclaration de rejet du 15/06/2009 établie pour une durée indéterminée :

		MES	DBO ₅	DCO	NTK	NGL	Pt
Concentration	(mg/L)	30	25	90	10	15	2
Rendement	%	90	80	75	80	70	80

2.7 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (indicateur descriptif D203.0)

Il convient de noter que la filière boues de la station d'épuration de Bosc le Hard est constituée de filtres plantés de roseaux.

Les boues de ces ouvrages sont évacuées après quelques années de stockage dans les bassins.

La station a été mise en eau en 2011 et n'a pas encore fait l'objet d'évacuation de boues ; la première devant avoir lieu en 2016.

On peut toutefois dire que le traitement des boues aura lieu tous les 4 ans environ, soit en fonction du nombre de bassins sur le site.

Chaque bassin sera vidé chaque année.

Boues évacuées entre le 1 ^{er} janvier et le 31 décembre	Exercice 2013 en tMS	Exercice 2014 en tMS
Station d'épuration de Bosc-Le-Hard	0	0

2.8 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (indicateur de performance P201.1)

Ce taux est à ce jour inconnu, il sera calculé ultérieurement lors de la mise à jour du zonage d'assainissement.

2.9 Détail des imports et exports d'effluents

Aucun import ou export à ce jour.

Pour autant, la collectivité a signé en 2013 une convention de déversement des eaux usées avec le

SIAEPA de Grigneuseville & Bellescambre dans le cadre du programme d'étude pour la réhabilitation de la station d'épuration de Biennais à Etainpuis.

Suite à cette étude, la solution de réhabilitation de la station étant trop onéreuse, un raccordement avec la nouvelle station de Bosc le Hard reste la solution la plus envisageable et moins coûteuse pour le SIAEPA.

La collectivité qui avait donc signé une convention verra l'import d'eaux usées depuis le hameau de Biennais dans les prochaines années quand les travaux de raccordement seront réalisés.

2.10 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P.202.2)

Calcul de l'indice :

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

	Nombre de points	Valeur	Points obtenus
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau	oui : 10 pts non : 0 pt	Oui	10
VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 pts non : 0 pt	Oui	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	0 à 15 pts sous conditions ⁽¹⁾	Non	0
VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux		Non	
VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres		0%	
VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 pts sous conditions ⁽²⁾	0%	0



PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)			
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie	0 à 15 pts sous conditions ⁽³⁾	0%	0
VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...)	oui : 10 pts non : 0 pt	Non	0
VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 pts non : 0 pt	Non	0
VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux ⁽⁴⁾	oui : 10 pts non : 0 pt	Non	0
VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau	oui : 10 pts non : 0 pt	Non	0
VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent	oui : 10 pts non : 0 pt	Non	0
VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 pts non : 0 pt	Non	0
TOTAL (indicateur P202.2B)	120	-	15

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(3) Si la connaissance de l'altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10, 11, 12, 13, 14 et 15

(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est de 15 pour l'exercice 2014.

2.11 Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

Réseau collectant une charge > 2000 EH

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

	Charge brute de pollution en kg DBO5/j pour l'exercice 2014	Conformité exercice 2013	Conformité exercice 2014
STEP 2011	45	100%	100%

Pour l'exercice 2014, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100%.

2.12 Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)

Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

	Charge brute de pollution reçue en kg DBO5/j exercice 2014	Conformité exercice 2013	Conformité exercice 2014
STEP 2011	45	100%	100%

2.13 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

	Conformité exercice 2013	Conformité exercice 2014
STEP 2011	100%	100%

2.14 Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

Aucune évacuation en 2014.

2.15 Le curage du réseau et des ouvrages

	2013	2014	Variation
Nombre d'interventions sur réseaux	5	6	20%
_ sur branchements	0	0	
_ sur canalisations	5	6	20%
Longueurs de canalisations curées en ml	1 164	1 827	57%

Les désobstructions et les points noirs

	2013	2014	Variation
Nombre de désobstructions sur réseau (branchements et canalisations)	12	13	8.3%
Longueur de canalisations curées pour opération de désobstruction (ml)	120	185	23.3%
Nombre de points nécessitant des interventions fréquentes de curage, par 100km	0	0	0%

Concernant le réseau de collecte, le nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage permet d'évaluer l'état d'exploitation et d'identifier les améliorations prioritaires à apporter suite à des défauts structurels.

Est un point noir tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative), quelle que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et celle de l'intervention (curage, lavage, mise en sécurité, etc.).

Sont à prendre en compte les interventions sur les parties publiques des branchements et – si l'intervention est nécessitée par un défaut situé sur le réseau public – dans les parties privatives des usagers.

Dans le cadre de la continuité de service, le curage du réseau a été réalisé sur 1 827 mètres.

3. Tarification de l'assainissement et recettes du service



3.1 Fixation des tarifs en vigueur

La part communale du tarif du service d'assainissement collectif sont fixés par délibération du conseil municipal.

La dernière délibération prise par le conseil date du 10 janvier 2011 et fixe le tarif annuel de l'abonnement à 16€ (HT) et le prix de la consommation à 1.38€/m³ (HT).

La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, soit la consommation et une part fixe, soit l'abonnement.

3.2 Accès au service

DELEGATAIRE

	Au 01/01/2013	Au 01/01/2014
Frais d'accès au service: en € HT	54.44	53.76

COMMUNE

Les frais de raccordement au réseau ont été fixés comme suit :

	Date de la délibération	Tarif
Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PFAC) en € en HT	02/07/2012	1800€

3.3 Composante de la facture d'assainissement

Seule la partie assainissement est traitée dans cette section.

Part revenant à l'exploitant

Pour la collectivité en délégation de service, les tarifs concernant la part de la société délégataire sont fixés par le contrat et indexés annuellement par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat.

La part fixe, soit l'abonnement est payable d'avance annuellement.

La part variable, soit les volumes consommés sont relevés semestriellement par télé-relève.

Ces deux termes correspondent au coût d'exploitation du service (coût de l'électricité, du traitement de l'eau, des analyses, du service commercial...).

Part revenant à la commune de Bosc le Hard

- La part fixe
- La part variable

Pour ces deux redevances, le montant facturé est calculé en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement.

A noter qu'il existe également une redevance forfaitaire d'assainissement non-collectif, pour les abonnés non raccordés au réseau d'assainissement collectif. Cette redevance fait l'objet d'une facturation spécifique.

Part revenant aux organismes extérieurs**Les redevances de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie**

Les agences de l'eau correspondant aux 6 bassins hydrographiques français ont été créées par la loi du 16 décembre 1964. La commune de Bosc le Hard est intégrée dans le bassin « Seine-Normandie ».

L'Agence de l'Eau a pour objectifs de concilier les activités économiques et la protection de l'environnement, de préserver le patrimoine naturel et de rationaliser la gestion de l'eau tant en quantité qu'en qualité au niveau du bassin.

Les redevances basées sur les quantités d'eau prélevées dans le milieu naturel et sur les pollutions produites par les usagers de l'eau, permettent à l'Agence de disposer des moyens financiers pour atteindre ses objectifs.

En ce qui concerne, l'assainissement, c'est la redevance de modernisation des réseaux de collecte qui est reversée à l'agence de l'eau.

Son montant, en € par m³, est calculé chaque année par l'agence de l'eau.

Elle est unique sur l'ensemble du service.

La TVA pour l'Etat

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 10% s'applique à tous les éléments de la facture d'assainissement.


3.4 Facture d'assainissement type (D204.0)

Le tableau ci-après présente une facture d'assainissement calculée au 1^{er} janvier 2015 (consommation de l'année 2014) comparée à l'année précédente (consommation de l'année 2013). Cette facture a pour objet de détailler la part reçue par chaque organisme. Elle est calculée pour une consommation d'eau de référence d'un ménage définie par l'INSEE soit 120 m³ pour une année.

Détail		Base de calcul	Tarif	Montant	
			2014	2013	2014
Abonnement		1 unité	16.00€ l'unité	16.00 €	16.00€
Consommation		120 m ³	1.38€ par m ³	165.60€	165.60€
Part de la collectivité				181.60€	181.60€
Abonnement		1 unité ³	10.52€ l'unité	10.48€	10.52€
Consommation		120 m ³	0.8674€ par m ³	103.64€	104.09€
Part du délégataire				114.12€	114.61€
Agence de l'eau	Modernisation des réseaux de collecte	120 m ³	0,3000 € par m ³	36.00€	36.00€
TVA pour l'Etat			7 %	33.17€	33.22€
TOTAL organismes extérieurs				69.17€	69.62€
TOTAL TTC				364.89€	365.43€

	2013	2014	Variation
Prix TTC au m ³	3.04€/m ³	3.05€/m ³	0.33%

Evolution de chaque poste de la facture d'un ménage consommant 120m³ entre 2013 et 2014

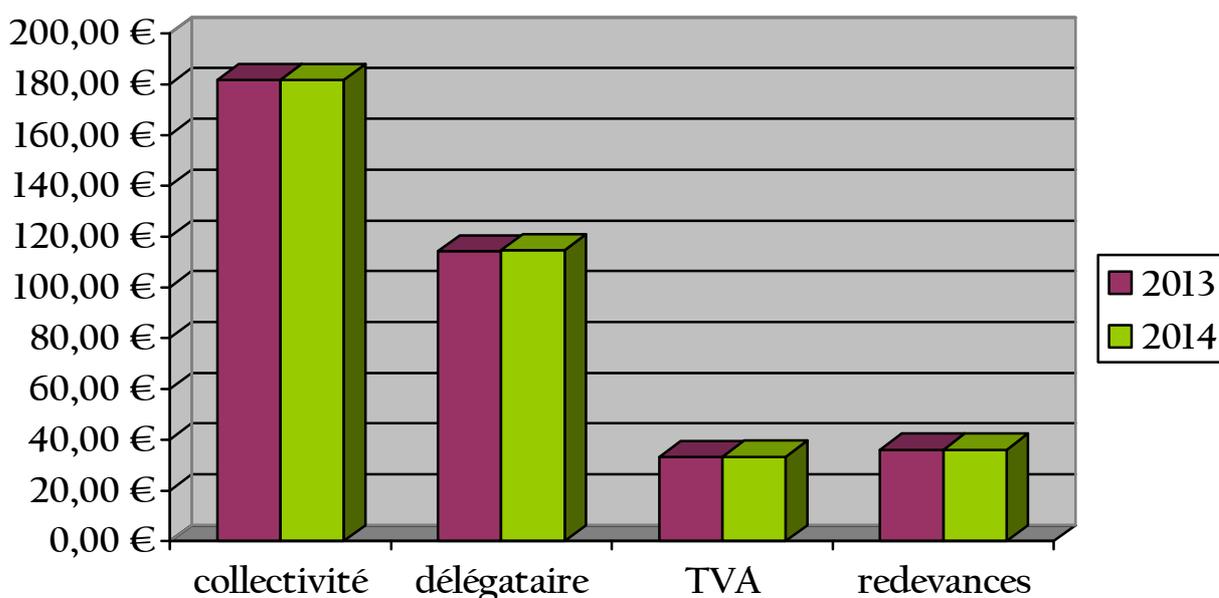


3.5 Recettes d'exploitation du service

Recettes de la collectivité :

Les recettes détaillées du budget Eau & Assainissement ; La collectivité gère ces deux compétences sur le même budget :

Les recettes	2014
- Les recettes liées à la facturation d'assainissement	64 207.29€
- La PFAC	6 914.70€
- Les primes d'épuration de 2009 à 2014	30 285.09€
TOTAL	101 407.08€

4. Indicateurs de performance



4.1 Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0)

Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur l'assainissement collectif proprement dit. Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite). Toute facture impayée au 31/12/2013 est comptabilisée, quel que soit le motif du non-paiement.

$$\text{taux d'impayés sur les factures de l'année précédente} = \frac{\text{montant d'impayés au titre de l'année précédente tel que connu au 31 décembre de l'année en cours}}{\text{chiffre d'affaires TTC (hors travaux) au titre de l'année précédente}} * 100$$

	Exercice 2013	Exercice 2014
Taux d'impayés en % sur les factures d'assainissement	1.38%	1.49%

Après une forte baisse entre 2011 et 2012, on peut constater une hausse de 8% de cet indice pour l'exercice 2014.

4.2 Taux de réclamations (P258.1)

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'assainissement collectif, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service).

Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur : 0

Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité : 0

$$\text{taux de réclamations} = \frac{\text{nombre de réclamations (hors prix) laissant une trace écrite}}{\text{nombre total d'abonnés du service}} * 1000$$

Pour l'exercice 2014, le taux de réclamations est de 0 pour 1000 abonnés.

4.3 Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par

- exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- les abandons de créances à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2014 le service n'a reçu aucune demande d'abandon de créances.

0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fond de solidarité.

33 échéanciers de paiement ont été ouverts au cours de l'année 2014 (21 en 2013).

4.4 Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire

	Exercice 2013	Exercice 2013
Schéma d'assainissement pluvial	4789.08€	0€
_Montants des subventions Agence de l'Eau en €	387	0€
_Montants des subventions Conseil Général en €	0	2802.98
Travaux d'assainissement Rue Jeanne La Lorraine	0	45019.52€
AMO pour DSP AC	0	8 120€

4.5 Etat de la dette du service

L'encours représente l'ensemble des dettes que la commune de Bosc le Hard doit à ses créanciers, soit : 683 983.64 € lors de l'exercice 2014.

L'annuité de remboursement dévolue à l'Exercice était de 49 906.85 € dont :

- 34 703.80 € de remboursement du capital,
- 15 203.05 € d'intérêts.

4.6 Amortissements

L'amortissement comptable d'un investissement est l'étalement de son coût sur sa durée d'investissement.

Le montant des amortissements lors de l'Exercice était de 38 851.00 €.

4.7 Projets à l'étude

Afin d'améliorer la qualité du service d'assainissement à l'usager et les performances environnementales de celui-ci, la commune de Bosc le Hard envisage certains projets dans les années à venir.

Libellé du projet	Montant prévisionnel
Raccordement de la rue de la gare au réseau de la commune	55 000€